


Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wieluniu
Rzut I piętra budynku biurowo-usługowego
ul. Śląska 23a, 98-300 Wieluń

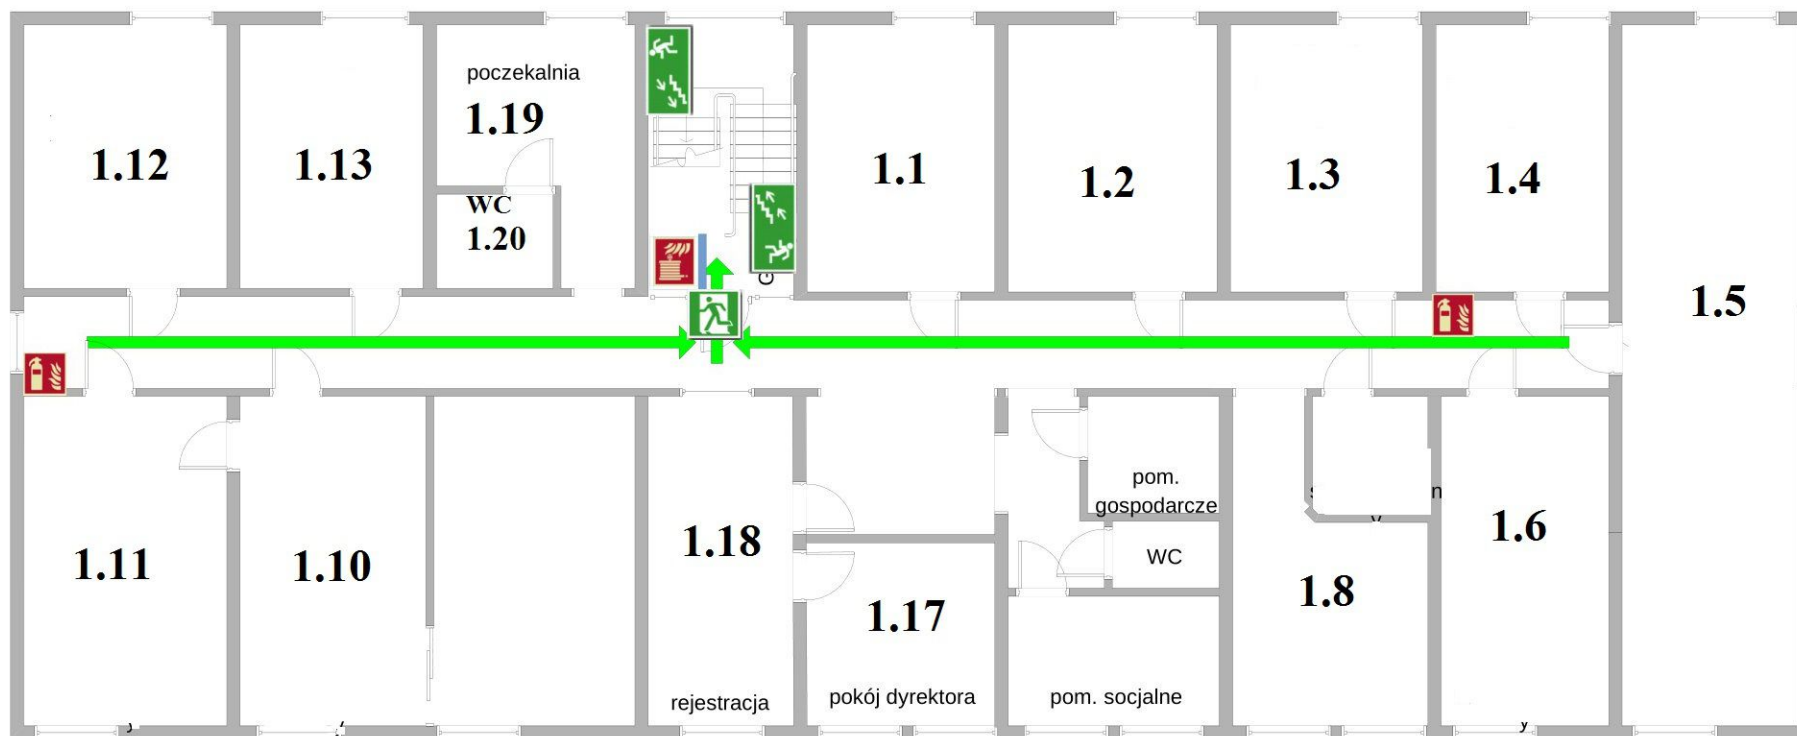

LEGENDA:

-  Wyjście ewakuacyjne
-  Kierunek ewakuacji schodami
-  Kierunek ewakuacji
-  Drzwi ewakuacyjne
-  hydrant
-  gaśnica